



R1

APŽIŪROS PUSĖ
INSPECTION SIDE
СТОРОНА ОБСЛУЖИВАНИЯ

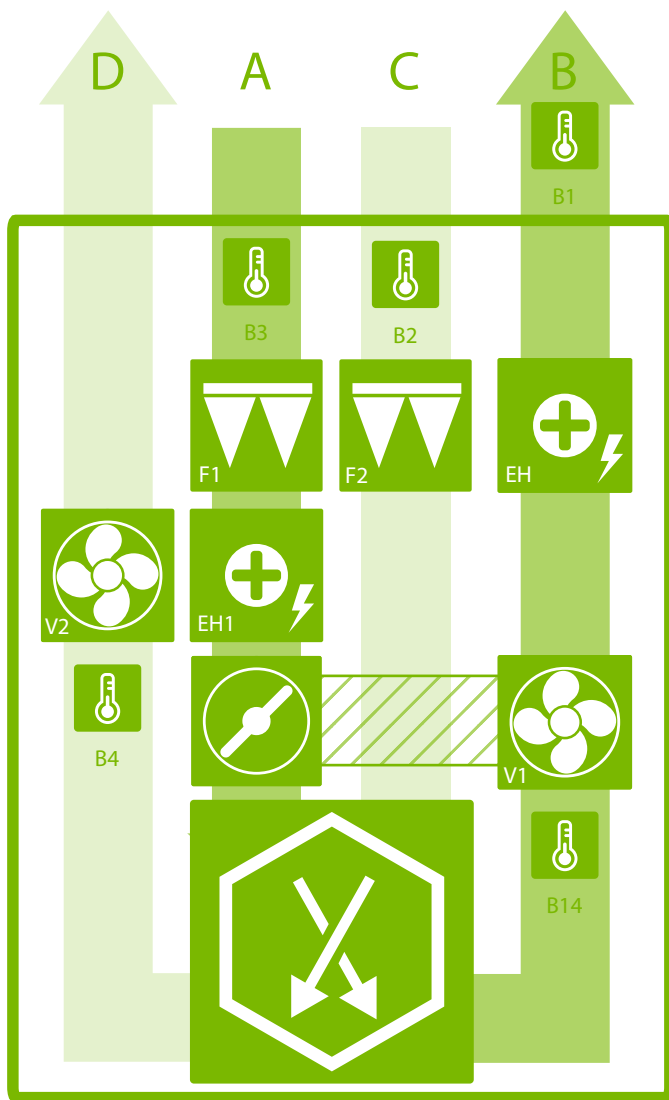

L1

APŽIŪROS PUSĖ
INSPECTION SIDE
СТОРОНА ОБСЛУЖИВАНИЯ

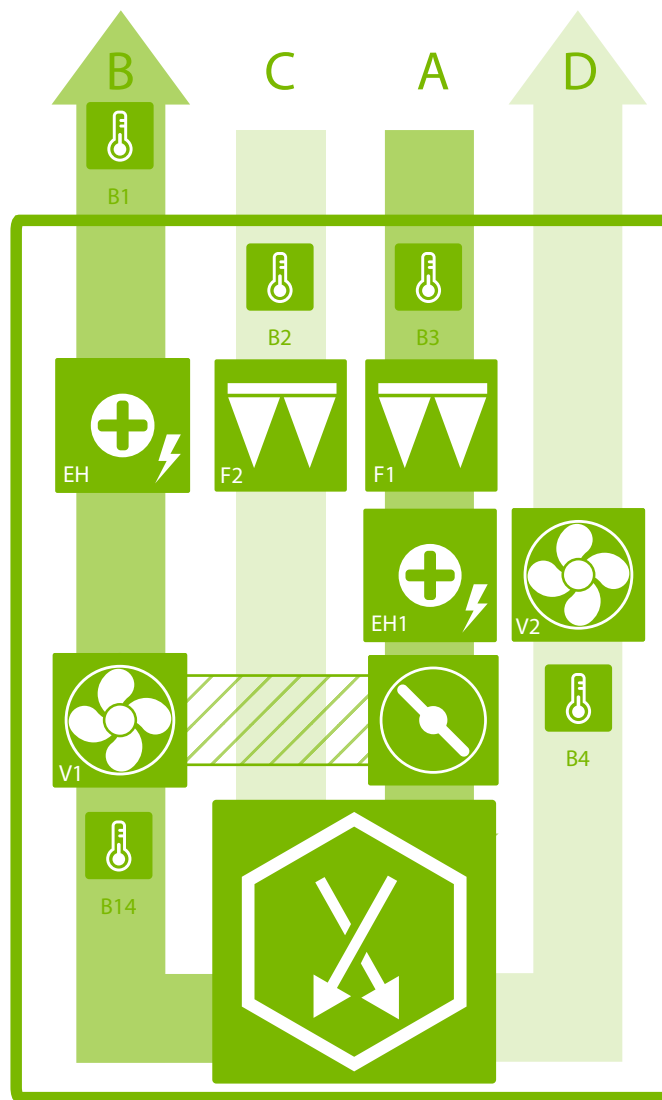

A

Iš lauko imamas oras / Outdoor intake /
Наружный воздух

B

Tiekiamas oras / Supply air /
Приточный воздух

C

Iš patalpų šalinamas oras / Indoor extract air /
Вытяжной воздух с помещения

D

Išmetamas oras / Exhaust air /
Удаляемый воздух



Priešrovinis rekuperatorius / Counterflow
heatexchanger / Противоточный рекуператор



Tiekiamo oro temperatūros jutiklis / Supply
temperature sensor / Датчик приточной
температуры



Šalinamo oro temperatūros jutiklis / Extract
temperature sensor / Датчик вытяжной
температуры



Lauko oro temperatūros jutiklis / Outdoor
temperature sensor / Датчик наружной
температуры



Išmetamo oro temperatūros jutiklis / Exhaust
temperature sensor / Датчик температуры
удаляемого воздуха



Temperatūros jutiklis po rekuperatoriaus /
Temperature sensor after exchanger / Датчик
температуры после рекуператора



Oro apylankos sklendė / Air by-pass damper /
Заслонка обходного воздуха



Tiekiamo oro ventiliatorius / Supply air fan /
Вентилятор приточного воздуха



Šalinamo oro ventiliatorius / Extract air fan /
Вентилятор вытяжного воздуха



Pirminis elektrinis šildytuvas / Electrical
preheater / Электрический преднагреватель



Elektrinis šildytuvas / Electrical heater /
Электрический нагреватель



Lauko oro filtras / Outdoor air filter /
Фильтр наружного воздуха



Patalpos oro filtras / Extract air filter /
Фильтр вытяжного воздуха